
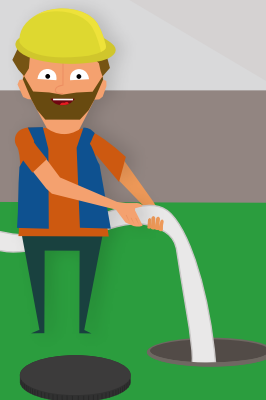
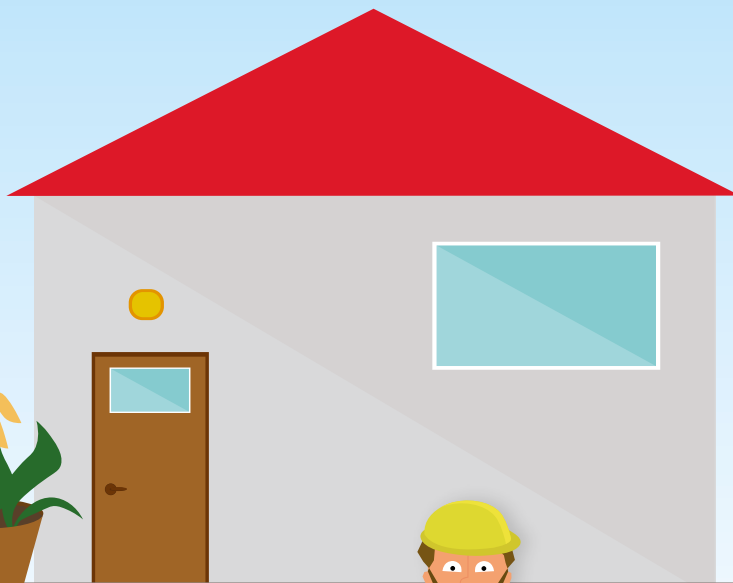


Information om:

Tømning af Bundfældningstanke

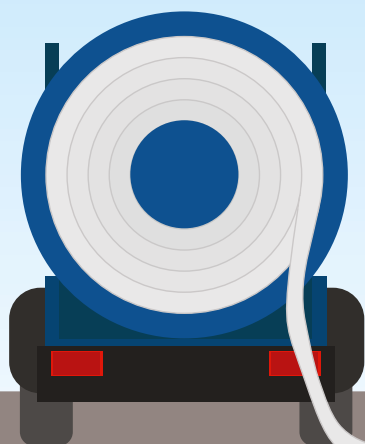

En miljørigtig ordning

Regelmæssige tømninger af din bundfældningstank nedsætter risikoen for, at indholdet i tanken løber urensset ud og forurener grundvandet og dermed drikkevandet. Overløb af urensset spildevand kan også skade dyre- og planteliv i vores mange vandløb, søer, fjorde og hav.

Ordnningen giver os desuden sikkerhed for, at slammet og spildevandet fra bundfældningstanken bliver renset korrekt.

**Få indblik i ordningen
og reglerne for den
i denne folder.**

Fra tank(e) til handling

Regler for adgangsvej m.m.

Kørebanen skal minimum have 4,5 meter frihøjde. Den 1. meter fortov/cykelsti/rabat fra kørebanen skal ligeledes minimum have 4,5 meter frihøjde.

Fortov/cykelsti/rabat skal minimum have 2,75 meter frihøjde.

Hvis der er parkerede biler på eller langs adgangsvejen, skal gangbredden langs bilerne være mindst 2 meter.

Adgangsvejen skal mindst være 1 meter bred.

Døre, porte og låger skal være åbne.

Kørebanen skal minimum være 4 meter bred.

Dæksel max 50 kg. Dækslet skal kunne vippes af og lægges ved siden af brøndhullet. Fjern krukker mm.

Adgangsvejen må ikke være spærret af cykler, barnevogne eller andet

Når entreprenøren har fundet tanken, tømmer han den helt for slam og spildevand. Derefter fylder han tanken delvis med vand, som indeholder mikroorganismer, der er klar til at forarbejde nyt spildevand.

Gode adgangsforhold gør det også lettere for skraldemanden at hente dine skraldespande.

Jeg må ikke være til fare eller gene!

Pis, lort og papir

Kun de tre ting i dit lokum

Du har ansvaret for, at tanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten.

Undgå prop i systemet ved kun at bruge dit toilet til pis, lort og toiletpapir. Lad være med at skylle bleer, bind og vat ud i toilettet.

Hvis du sørger for dette, så skal vi nok sørge for tømning. Finder vi fejl og mangler ved tanken, får du besked.

(Kemikalier, fedtstoffer og medicin hører heller ikke til i toilettet.)

Hvorfor obligatorisk tømningsordning?

Kerteminde Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for alle husstande med bundfælningsstank. Kerteminde Forsyning administrerer ordningen.

Den fælles tømningsordning gør det muligt at holde udgifterne nede, fordi slamsugeren kan planlægge kørsel for et stort område.

Det koster et fast beløb om året at få tømt tanken. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter.

I øvrigt ... Hvis du skifter dæksel, skal du skifte til et dæksel, der max vejer 25 kilo. Tanken må højst være placeret 50 m fra slamsugerens holdeplads. Ved nyanlæg, der lægges helt om, må denne afstand dog højst være 20 m.

Må jeg liige spørge ...?



Har du spørgsmål om ordningen generelt eller om din afregning, er du velkommen til at kontakte os:

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12
5300 Kerteminde
forsyning@kertemindeforsyning.dk
Kundeservice 70 25 33 33



Hvis dit spørgsmål handler om, hvornår tanken tømmes, eller om tømmeforholdene, er det vores entreprenør du skal kontakte:

FKS Slamson
63 42 10 17 (man.-tors. kl. 8.00-16.00 og fre. kl. 8.00-14.30)
to@fksslamson.dk

Lovgrundlag findes på:

kertemindeforsyning.dk → Spildevand / Kloak → Lovgivning



Denne folder bortskaffes sammen med andet papiraffald.
Men du må gerne beholde den og læse den igen.



Miljømærket tryksag
5041 0546